

МОНТАЖ СТАТИВА ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОВОДОМ МГШВ-0,75м²  
СТАТИВ КРОССОВЫЙ ПО ЧЕРТ. 14698-00-00  
ТИП СККМУ-75

Предусмотреть прокладку подводящих и отводящих  
проводов к устройствам защиты УЭП1 в разных жгутах.

ЗАКРЕЩЕННЫЕ КЛЕММЫ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ

Примечание:

1 Листы 1-8 выдаются взамен л.1-8 инв. №  
25-06-7524-185-АТД1

2 Остальные листы без изменений и в данном  
проекте не выдаются.

ПАНЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЯ И  
КЛЕММ ЧЕРТ.16695-05-00

ЗАНЯТИЕ КЛЕММ ПО ТИПАМ






НИЖНИЕ ПАНЕЛИ  
ПК-8-69 - 64 шт.

ВЕРХНИЕ ПАНЕЛИ  
НА 20 ЛЕПЕСТКОВ - 16 шт.  
B11 B12 B13 B14  
B15 B16 B17 B18 B21  
B22 B23 B24 B25  
B26 B27 B28

ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ - 2 шт.  
УЭП1РУ-1000 - 20 шт. 10  
УЭП1-500-0,26 - 1 шт.  
УЭП1-500-0,13 - 10 шт. 1

Условное обозначение

- изменение по титулу "3-я очередь узлепогрузочного комплекса в порту Восточный  
Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутриплощадочных  
железнодорожных путей"

						21-06-0316-18-АТД3			
						3-я очередь узлепогрузочного комплекса в порту Восточный Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутриплощадочных железнодорожных путей			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Устройства СЦБ Станция Находка-Восточная Примыкание парка приема "Новый"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Маляр			19 04 24		Р	1	8
Провер.		Медведева			19 04 24				
Авт. раз		Ялобенко			19 04 24	Комплектация и монтажная схема статива № К44	АО "Дальзипромтранс"		
Н. контр.		Фогт			19 04 24				
Нач. отд.		Прохоренко			19 04 24				



H11	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H21	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H31	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H41	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

Вид с лицевой стороны

на лист 3

H12	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H22	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H32	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H42	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H13	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H23	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H33	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H43	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

на лист 3

H14	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H24	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H34	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H44	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H15	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H25	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H35	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

H45	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

на лист 3

Взамен л. 2 инв. N 25-06-7524-185-АТД1

Статив K44

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

25-06-0316-18-АТД3



Вид с лицевой стороны

H51		HM1YA-01X
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H61		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H71		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H81		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>

на лист 2

1  
кабель в РШ "14" 3515-14x2(18) к св-ру HM1YA  
в папке "Новый"  
кабель в РШ "14" 3515-10x2(6)  
кабель в РШ "14" 3515-3x2(6) к мюте HM1Y  
кабель в РШ "24" 3515-3x2(6) к мюте HM2Y

H52		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H62		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H72		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H82		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>

H53		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H63		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H73		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H83		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>

на лист 2  
кабель в РШ "14" 5440-19x2(15)  
кабель в РШ "14" 5440-19x2(14)  
кабель в РШ "14" 5440-3x2(2)  
кабель в РШ "14" 5440-4x2(2)  
кабель к мюте 1НУ 3525-4x2(2)  
кабель к мюте 2НУ 3525-4x2(2)

H54		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H64		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H74		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H84		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>

H55		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H65		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H75		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>
H85		
1	2	<del>ИНСОС</del>
3	4	<del>ИНСОС</del>
5	6	<del>ИНСОС</del>
7	8	<del>ИНСОС</del>
9	10	<del>ИНСОС</del>
11	12	<del>ИНСОС</del>
13	14	<del>ИНСОС</del>
15	16	<del>ИНСОС</del>

на лист 2

кабель в РШ "24" 5440-3x2(2) кабель в РШ "24" 5440-19x2(15)  
кабель в РШ "24" 5440-3x2(2) к св-ру HM2YA  
кабель в РШ "24" 3515-7x2(10) к св-ру HM2YA

Статив К44

Взамен л.3 инв. N 25-06-7524-185-АТД1

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

21-06-0316-18-АТД3



кабель в РШ "24" 5440-19x2(14)

H16		
24-обр.	1	2
24-обр.	3	4
24-обр.	5	6
2401Ж	7	8
2401Ж	9	10
2401Ж	11	12
240К	13	14
240К	15	16
H26		
240К	1	2
2402Ж	3	4
2402Ж	5	6
2402Ж	7	8
240ПМГ	9	10
240С	11	12
240СО	13	14
240КО	15	16
H36		
240КО	1	2
240ЖО	3	4
240ЖО	5	6
2402ЖБ0	7	8
2402ЖБ0	9	10
240КИ	11	12
240КИ	13	14
240ДСН	15	16
H46		
ЗАПАС	1	2
ЗАПАС	3	4
ЗАПАС	5	6
ЗАПАС	7	8
ЗАПАС	9	10
ЗАПАС	11	12
ЗАПАС	13	14
ЗАПАС	15	16

5  
на лист 5

Вид с лицевой стороны

H17		
B22-2	1	2
B22-4	3	4
B14-2	5	6
B22-6	7	8
B22-8	9	10
B22-10	11	12
B22-12	13	14
B22-14	15	16
H27		
B22-16	1	2
B27-18	3	4
B22-18	5	6
B22-20	7	8
B13-1	9	10
B13-3	11	12
B13-5	13	14
	15	16
H37		
B13-9	1	2
B13-11	3	4
	5	6
B13-13	7	8
B13-15	9	10
B13-17	11	12
	13	14
	15	16
H47		
	1	2
	3	4
	5	6
	7	8
	9	10
	11	12
	13	14
	15	16

6  
на лист 5

H18		
M62Б	1	2
M62С	3	4
M64Б	5	6
M64С	7	8
M66Б	9	10
M66С	11	12
M68Б	13	14
M68К	15	16
H28		
M70Б	1	2
M70С	3	4
M72Б	5	6
M72С	7	8
M74Б	9	10
M74С	11	12
M76Б	13	14
M76К	15	16
H38		
M106Б	1	2
M106С	3	4
M108Б	5	6
M108С	7	8
M110Б	9	10
M110С	11	12
M112Б	13	14
M112С	15	16
H48		
M114К	1	2
ЗАПАС	3	4
ЗАПАС	5	6
ЗАПАС	7	8
ЗАПАС	9	10
ЗАПАС	11	12
ЗАПАС	13	14
ЗАПАС	15	16

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

H19		
B13-8	1	2
B13-10	3	4
B13-12	5	6
B13-14	7	8
B14-4	9	10
B13-16	11	12
B14-6	13	14
B13-18	15	16
H29		
B13-20	1	2
B23-2	3	4
B23-4	5	6
B11-19	7	8
B23-6	9	10
B23-8	11	12
B23-10	13	14
B21-15	15	16
H39		
B14-8	1	2
B14-10	3	4
B14-12	5	6
B24-2	7	8
	9	10
	11	12
	13	14
	15	16
H49		
B23-12	1	2
B23-14	3	4
B23-16	5	6
B23-18	7	8
B23-20	9	10
B27-14	11	12
B27-16	13	14
H59-1	15	16

7  
на лист 5

H110		
10FV24-2	1	2
10FV25-2	3	4
10RU9-1	5	6
10RU9-2	7	8
10FV16-2	9	10
10FV17-2	11	12
10FV20-2	13	14
10FV21-2	15	16
H210		
10FV23-2	1	2
10FV22-2	3	4
	5	6
	7	8
	9	10
	11	12
9FV25-2	13	14
9FV24-2	15	16
H310		
9FV26-2	1	2
9FV27-2	3	4
9FV18-2	5	6
9FV19-2	7	8
9FV20-2	9	10
9FV21-2	11	12
	13	14
	15	16
H410		
	1	2
	3	4
	5	6
	7	8
	9	10
	11	12
	13	14
	15	16

Статив К44

Взамен л. 4 инв.25-06-7524-185-АТ/Д1

21-06-0316-18-АТ/Д3



на лист 4	
5	
кабель в РШ "2Ч" 5440-19x2(14)	
H56	
ЗАПАС	1 2
ЗАПАС	3 4
ЗАПАС	5 6
ЗАПАС	7 8
ЗАПАС	9 10
ЗАПАС	11 12
	13 14
	15 16
H66	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16
H76	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16
H86	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16

на лист 4	
H57	
B13-19	1 2 ЧМ1АГ-ОЖ
B23-1	3 4 ЧМ1АГ-ОК
B23-3	5 6 ЧМ1АГ-ОВ
B23-5	7 8 ЧМ2АГ-ОЖ
B23-7	9 10 ЧМ2АГ-ОК
B23-9	11 12 ЧМ2АГ-ОВ
	13 14 ЧМ1АГ ОБР
B23-11	15 16 ЧМ1АГ ОБР
H67	
	1 2 ЧМ2АГ ОБР.
B23-13	3 4 ЧМ2АГ ОБР.
	5 6 ПХ312
B15-17	7 8 ПХ312
	9 10 ОХ312
	11 12 ОХ312
B15-19	13 14 ОХ312
	15 16 ЗАПАС
H77	
	1 2 ЗАПАС
	3 4 ЗАПАС
	5 6 ЗАПАС
	7 8 ЗАПАС
	9 10 ЗАПАС
	11 12 ЗАПАС
	13 14
	15 16
H87	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16

на лист 4	
6	
кабель в ШКН10 3515-19x2(13)	
H58	
ЗАПАС	1 2
ЗАПАС	3 4
ЗАПАС	5 6
ЗАПАС	7 8
ЗАПАС	9 10
ЗАПАС	11 12
	13 14
	15 16
H68	
M620B	1 2 B17-20
M620C	3 4
M640	5 6 B23-15
M660	7 8 B27-2
M680	9 10 B23-17
M70o	11 12 B23-19
M720	13 14 B13-2
M740	15 16 B27-4
H78	
M760K	1 2 B13-4
M1060	3 4 B13-6
M1080	5 6 B27-6
M110o	7 8 B27-8
M1120	9 10 B27-10
M1140	11 12 B27-12
ЗАПАС	13 14
ЗАПАС	15 16
H88	
ЗАПАС	1 2
ЗАПАС	3 4
ЗАПАС	5 6
ЗАПАС	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16

на лист 4	
7	
кабель в ШКН8 4700-7x2(5)	
H59	
H49-15	1 2 M60oB
	3 4 ЗАПАС
	5 6 ЗАПАС
	7 8 ЗАПАС
	9 10 ЗАПАС
	11 12 ЗАПАС
	13 14
	15 16
H69	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16
H79	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16
H89	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16

на лист 4	
H510	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16
H610	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16
H710	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16
H810	
	1 2
	3 4
	5 6
	7 8
	9 10
	11 12
	13 14
	15 16

Вид с лицевой стороны

Статив K44

Ст. Находка-Восточная









25-Взамен л. 5 инв. N 06-7524-185-АТД1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

21-06-0316-18-АТД3



Вид с лицевой стороны

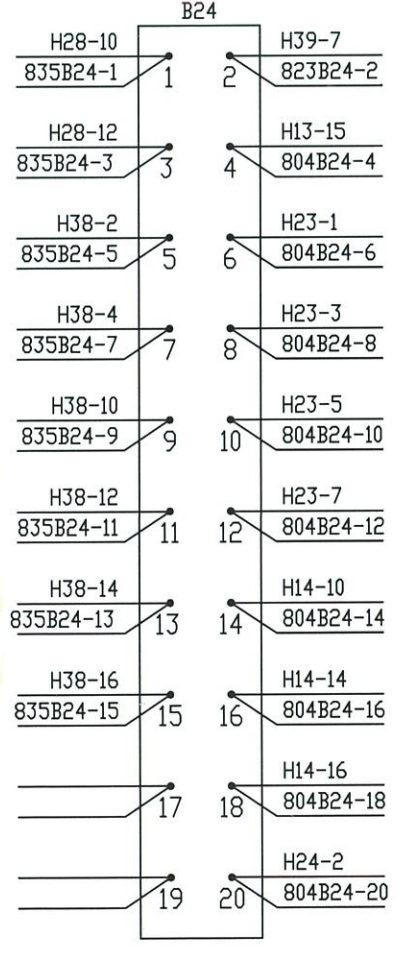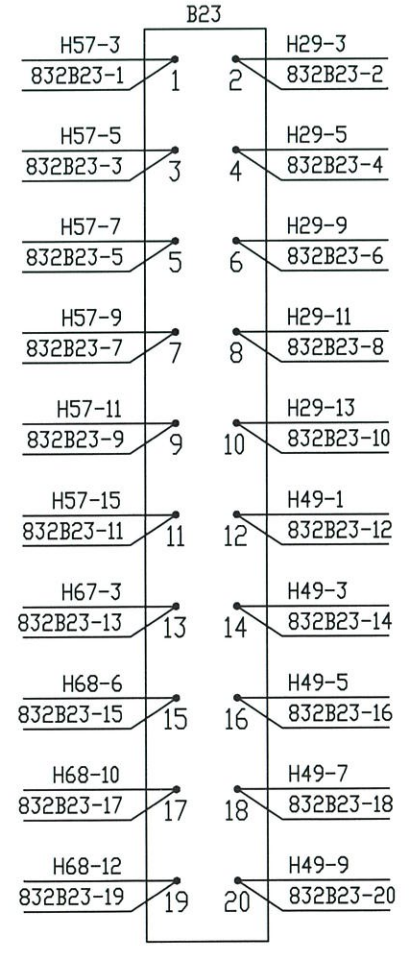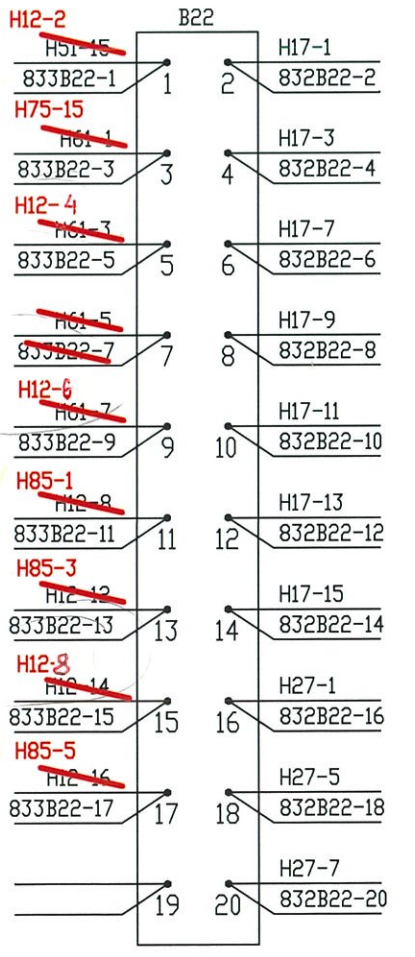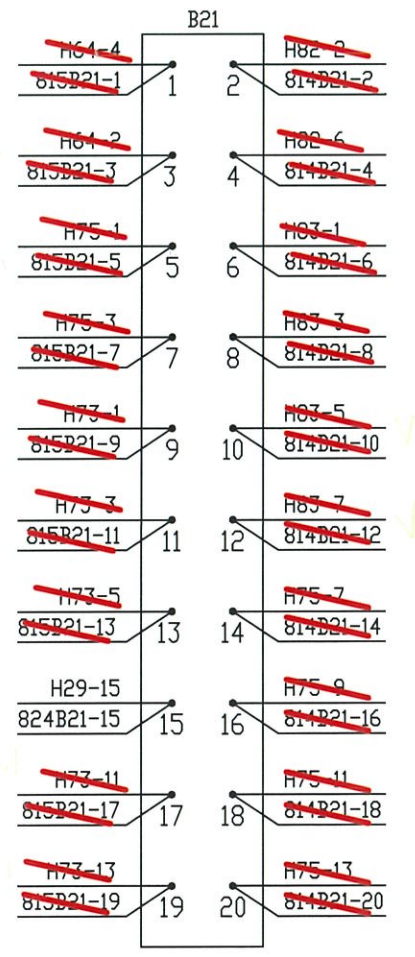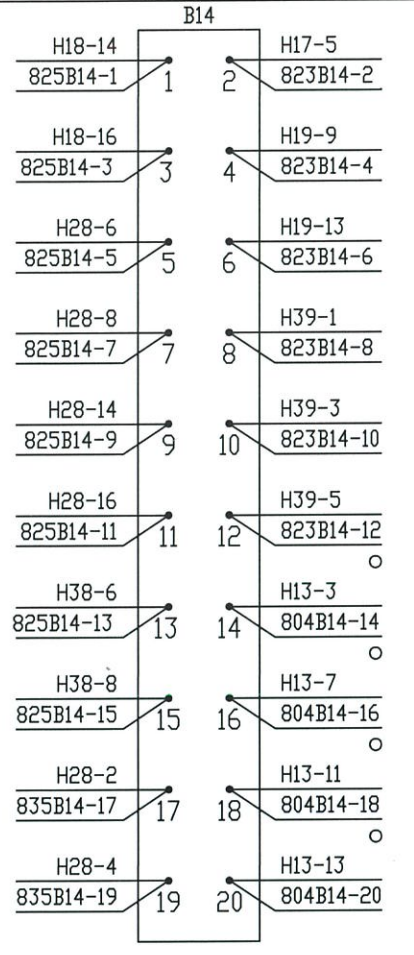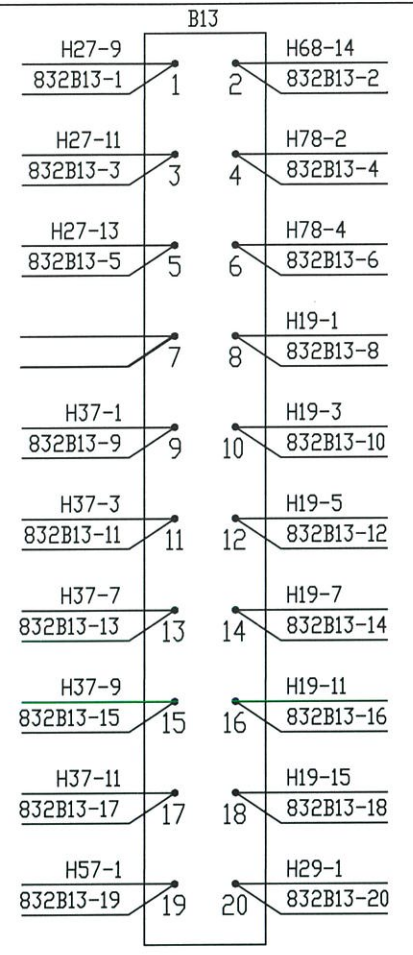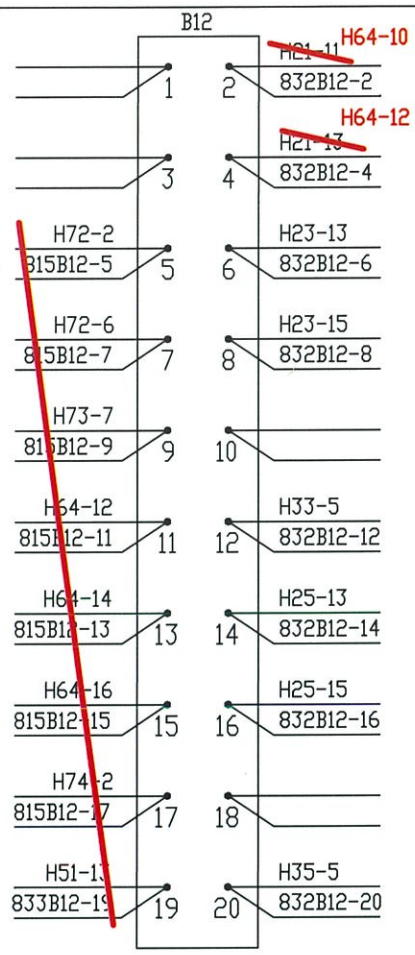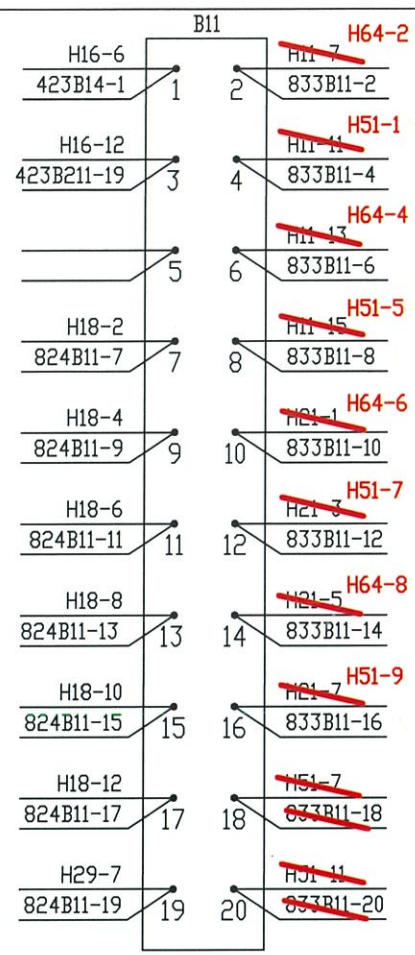

Взамен л. 6 инв. N 25-06-7524-185-АТД1









Статив К44

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

21-06-0316-18-АТД3



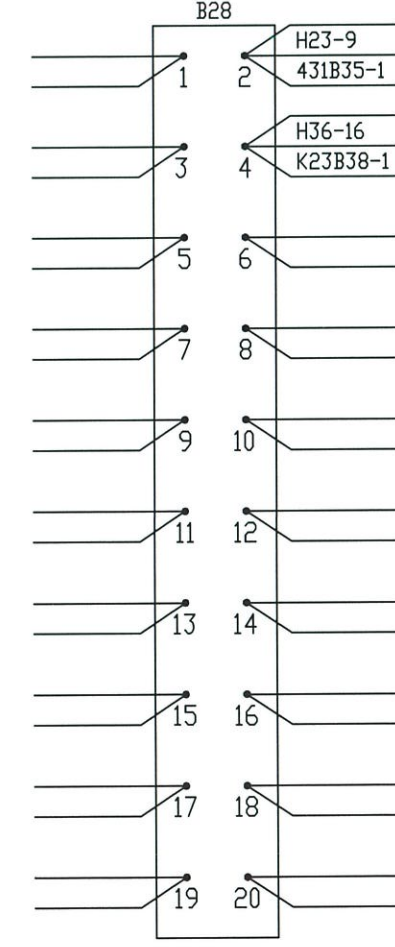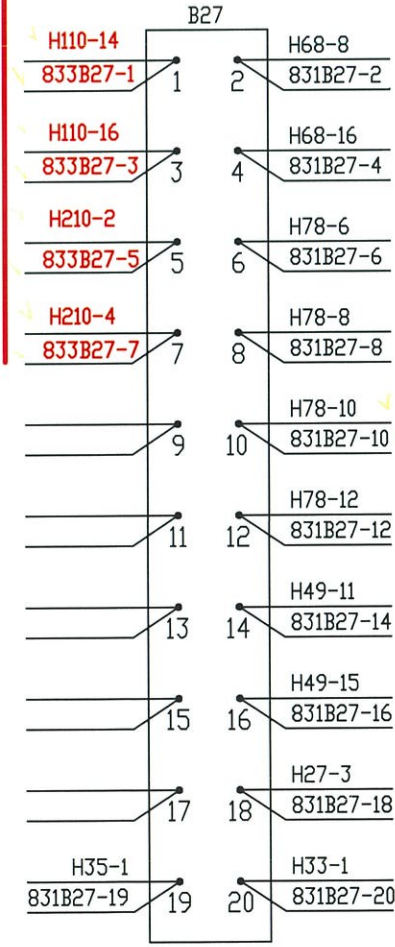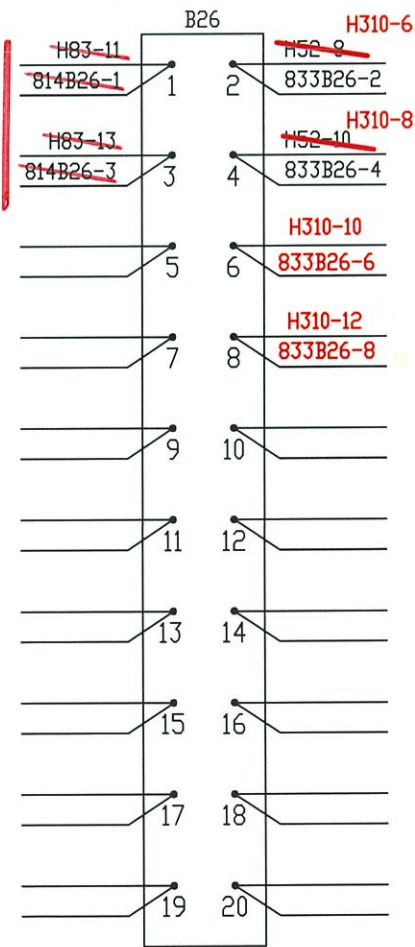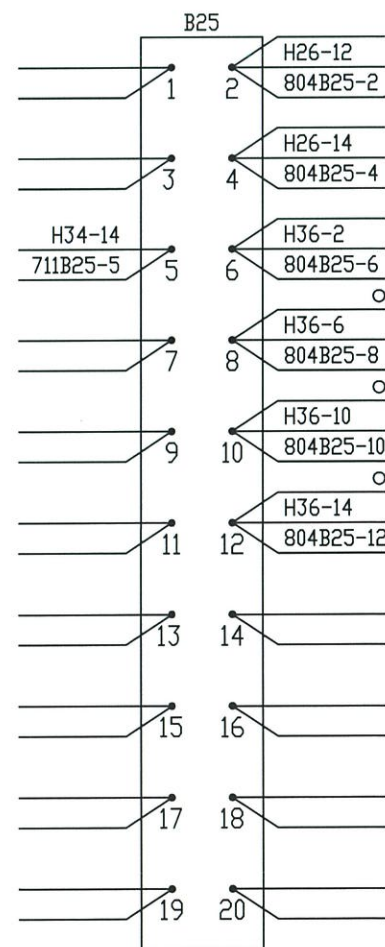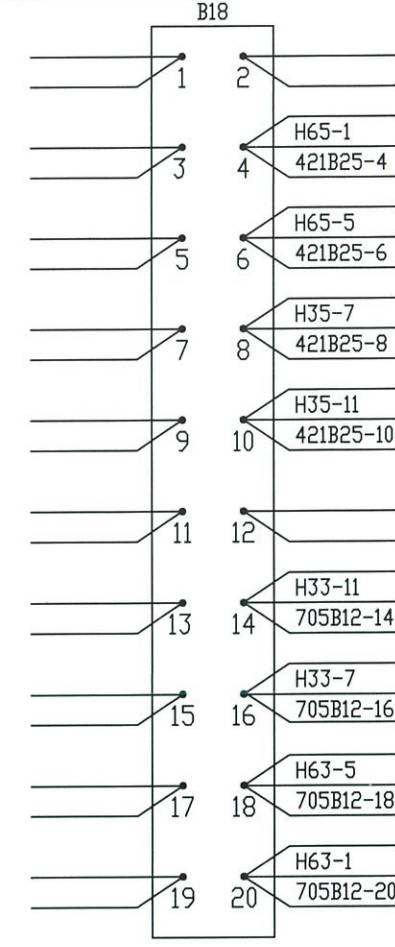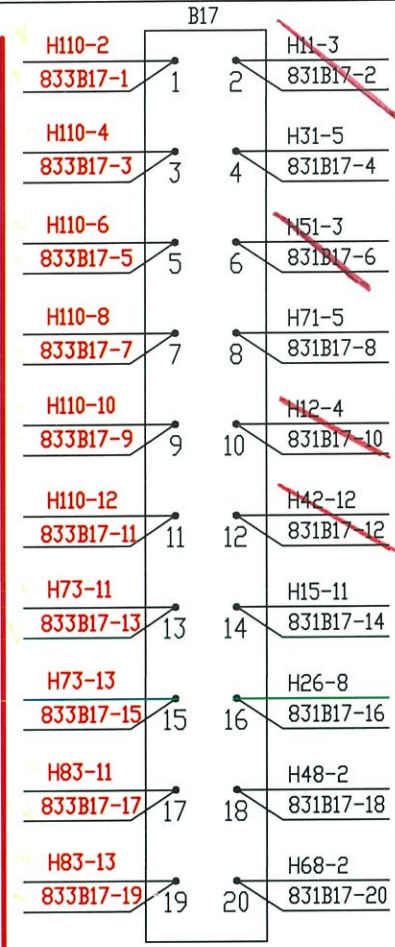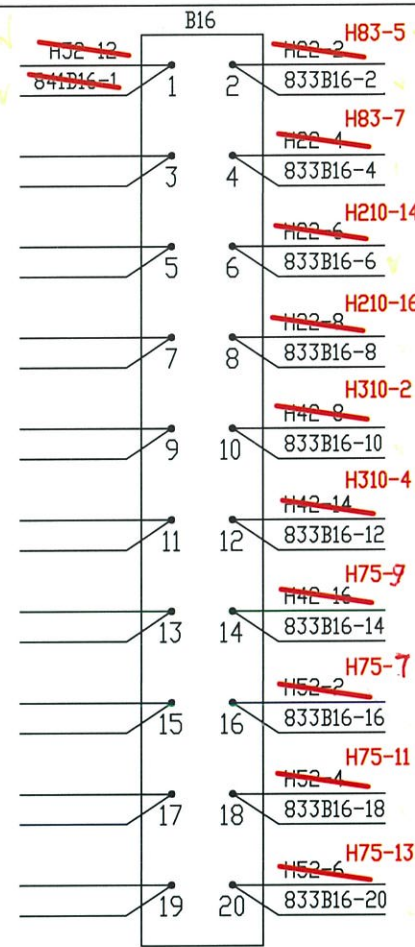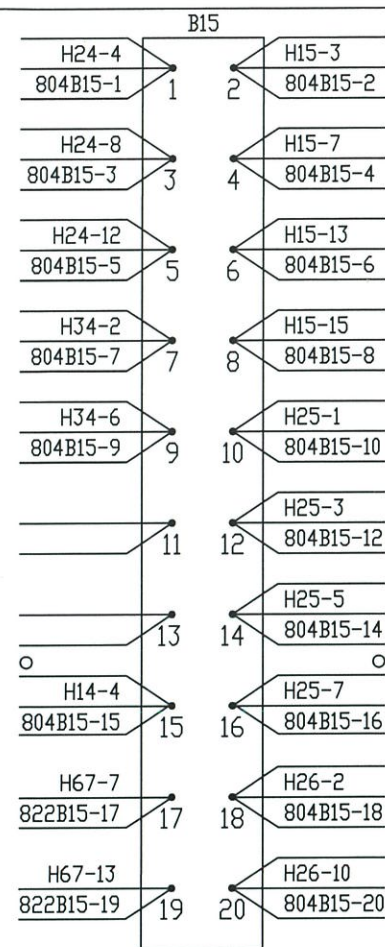

Вид с лицевой стороны

Взамен л. 7 инв. N 25-06-7524-185-АТД1

Статив К44

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

21-06-0316-18-АТД3

Лист

7

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N



Взамен л. 8 инв. N 25-06-7524-185-АТД1

Статив K44

21-06-0316-18-ATДЗ

8

