


FIG. 14	FIGURE	FIGURE	FIGURE

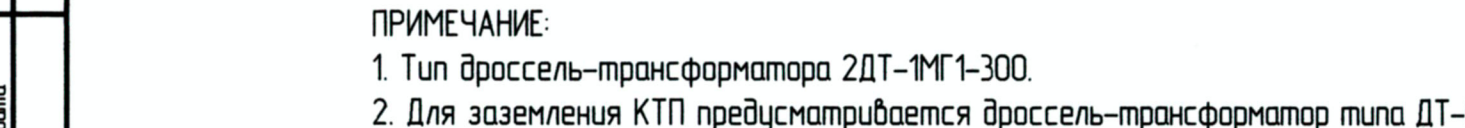

1. Тип дроссель-трансформатора 2ДТ-1МГ1-300.
2. Для заземления КТП предусматривается дроссель-трансформатор типа ДТ-

Штормозон	страницы - 28 команды - 45 пер. часов - 39	Экспертное оценивание мая															
		Рейтинги пяти номинаций «Системы по индивидуальным критериям»															
		без отсчета маяков мая				С 1-м ДТ				С 2-м ДТ				С 3-м ДТ			
		1 пункт	2 пункт	3 пункт	4 пункт	1 пункт	2 пункт	3 пункт	4 пункт	1 пункт	2 пункт	3 пункт	4 пункт	1 пункт	2 пункт	3 пункт	4 пункт
Код РЛ	без судозвона	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	3	1	-	-	-	-
	с судозвона	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	3	5	-

Показание маршрутного указателя
на светофоре М4:

Условное обозначение

– изменения по титулу "3-я очередь угрозозащитного комплекса в порту Восток. Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутрипортных железнодорожных путей"

[illegible]