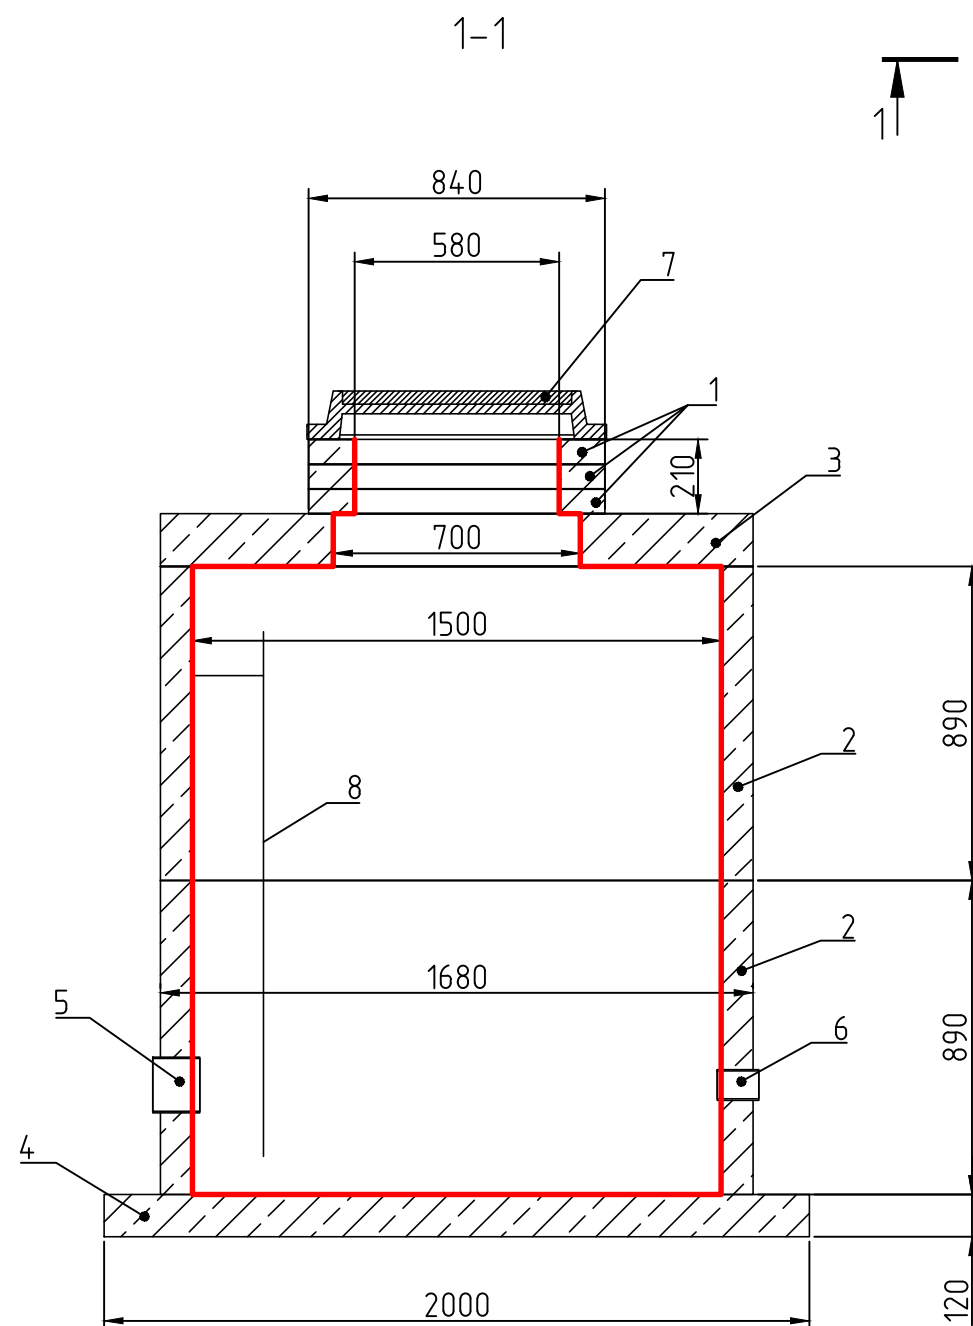


Габаритный чертеж колодцев противопожарного водоснабжения
ПГ № 41-42; 45; 48-57; 62; 72-29; 82-84; 89; 91-96

Условные обозначения

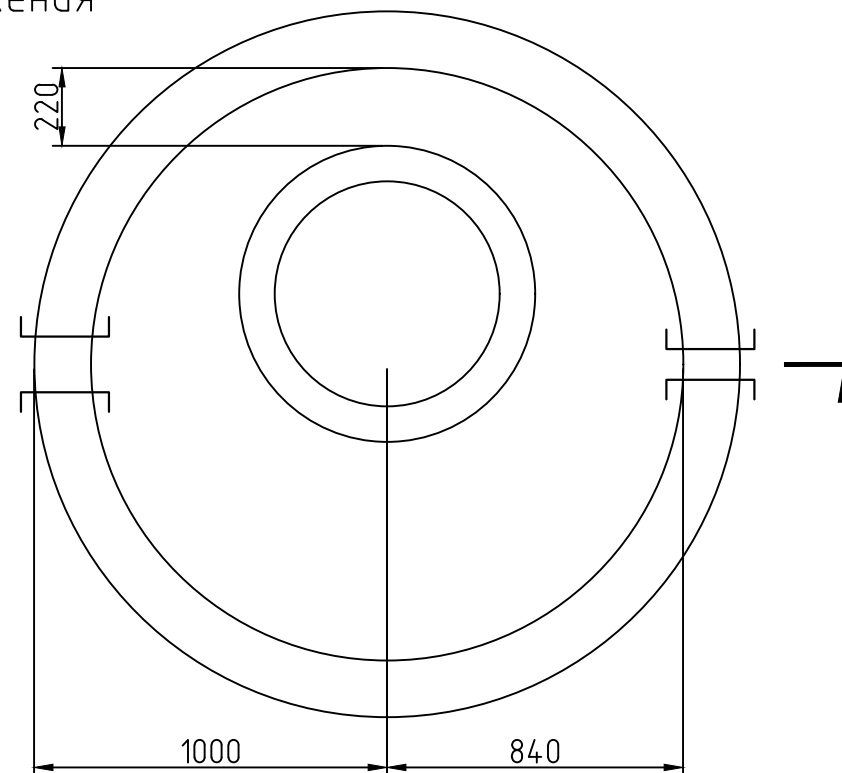
 - объем футеровки

Таблица элементов колодца

№ поз.	Марка элемента	Кол-во
1	КО-6	3 шт.
2	КС15.9	2 шт.
3	2ПП15	1 шт.
4	ПН15	1 шт.
5	Сальник Ду=100	1 шт.
6	Сальник Ду=50	1 шт.
7	Люк Т(С250)	1 шт.
8	Стремянка СЗ	1 шт.

Примечание:

1. Произвести футеровку существующих наружных источников противопожарного водоснабжения (ПГ № 41-42; 45; 48-57; 62; 72-29; 82-84; 89; 91-96) от протечек грунтовых вод в бетонные колодцы пожарных гидрантов в соответствии с ТО.
2. Площадь футеровки на один колодец с учетом запаса материала 10% - 13,2 м².
3. Площадь футеровки общая (на 32 шт. колодца) - 422,4 м².
4. Пруток ПНД зеленый 4 мм - 50 кг.

Ведомость объемов работ:

1. Откачка воды из колодца - 32 шт.
2. Срезка петель на стеновых кольцах - 128 шт.
3. Демонтаж лестниц - 32 шт.
4. Демонтаж гидранта - 32 шт.
5. Установка стальных фланцев на патрубки трубы (заглушки) - 64 шт.
6. Шлифовка стенок колодца (подготовка к гидроизоляции) - 422,4 м².
7. Нарезка заготовок листа в размер диаметра колодца - 128 шт.
8. Установка распорок для укладки листа к стенкам колодца - 64 шт.
9. Заливка бетоном В30 полости между листом и стенкой колодца - 42,2 м³.
10. Сварка стыков листов - 128 шт.
11. Монтаж лестниц - 32 шт.
12. Демонтаж фланцев - 64 шт.
13. Установка гидранта на место - 32 шт.

1317-2-2025

Наружные источники противопожарного водоснабжения
на территории открытых складов угля № 5-8

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП			Ровнов		11.25
Н.контроль			Борисевич		11.25
Разработал			Кузнецова		11.25

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Габаритный чертеж колодцев
противопожарного водоснабжения
ПГ № 41-42; 45; 48-57; 62; 72-29;
82-84; 89; 91-96

ИП РОВНОВ

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.